

Die Schichtdicke der Tragschicht ergibt sich aus dem geologischen Gutachten und steht in Abhängigkeit zum EV2-Wert des Rohplanums. Sie ist gemäß den Anforderungen des geologischen Gutachtens und der RSTO 01 auszuführen. Zum Zwecke der hier vorgelegten Planung werden 45 MN/m² angenommen

- ### Legende
- Bauabschnitt Grenze
 - bebautes Gewerbegebiet
 - Fahrbahnrand der gepl. Verkehrsflächen
 - Fahrbahnrand
 - gepl. Ausgleichsfläche
 - gepl. Fahrbahn
 - gepl. Parkstreifen
 - gepl. Gehweg
 - gepl. Sinkkasten
- ### Versorger:
- Telekom
 - NetCologne
 - Gas
 - Strom
 - Wasser

AUSSCHREIBUNG


Index	Änderung	Datum	Name

S&J SPITZLEI & JOSSEN
 Ingenieurgesellschaft mbH
 Bauwesen Geologie Umwelt
 Fischerweg 3 53721 Siegburg
 Tel.: 02241/9192-0 Fax.: 02241/9192-40
 freecall: 0800/geo-geologie E-Mail: info@geo-geologie.de

Projektbezeichnung:
Erschließung Gewerbegebiet Mondorf

Auftraggeber:		Name		Datum	
		bearb.	MK	13.09.2010	
		gezeich.	MK	13.09.2010	
		geprüft			
Zeich.Nr. 10090101-AU001L21		AZ S&J		10-09-0101	
Maßstab		Anlage			
1:500		7			

Planinhalt:
Lageplan Straße und Regelquerschnitt 1. BA

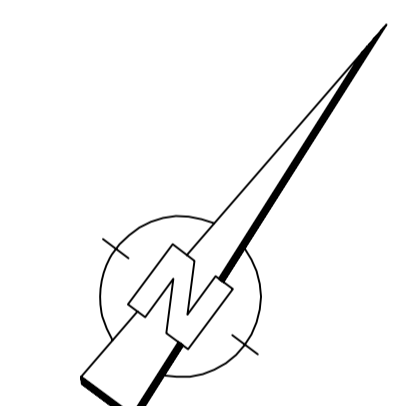

13. Okt. 2010 8:04